



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

Câmara Municipal de Paulo Bento
ENTRADA

Protocolo	Data
nº 805/2025	04/11/25

Paulo Bento, RS, 30 de Outubro de 2025.

Ofício nº 331/2025

Objeto: Informações – Pedido de Informação nº 010/2025

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por intermédio do presente, em atenção ao Pedido de Informação nº 010/2025, oriundo desta Egrégia Casa Legislativa, informar o quanto segue:

1 – Não existia. Atualmente, fora instalado um hidrômetro junto à saída de um dos Poços Artesianos que abastece o perímetro urbano, o qual está localizado junto à propriedade da família Angonese.

2 – Não existe essa informação de maneira precisa, vez que conforme informado anteriormente, não existem hidrômetros instalados junto aos Poços Artesianos.

3 e 5 – No total (perímetro urbano e rural) existem atualmente, 822 (oitocentos e vinte e dois) pontos de consumo cadastrados, dos quais 345 (trezentos e quarenta e cinco) estão sediados no interior e 477 (quatrocentos e setenta e sete) estão sediados no perímetro urbano.

Considerando a última leitura realizada, onde fora apurado o consumo de 7.513 m³ (sete mil, quinhentos e treze metros cúbicos), temos que a média de consumo mensal familiar é de 9,14 m³.


4 – Meio Digital (tablete/celular), com periodicidade mensal.

6 – Atualmente, não existe um controle. É realizado monitoramento constante pelos Servidores Públicos Municipais, com a finalidade de evitar perdas.

7 – Não se possui essa informação de maneira precisa.

8 – Possuem. Bóias automatizadas.

9 – No perímetro urbano, atualmente são 03 (três) Poços Artesianos que vem sendo utilizados e estão suprindo satisfatoriamente a demanda. Existe ainda, 01 (um) Poço Artesiano “reserva” – a ser utilizado em caso de necessidade. Ainda, no perímetro urbano, são utilizadas 06 (caixas) de água, com capacidade de 20.000 litros cada – para armazenamento e distribuição.

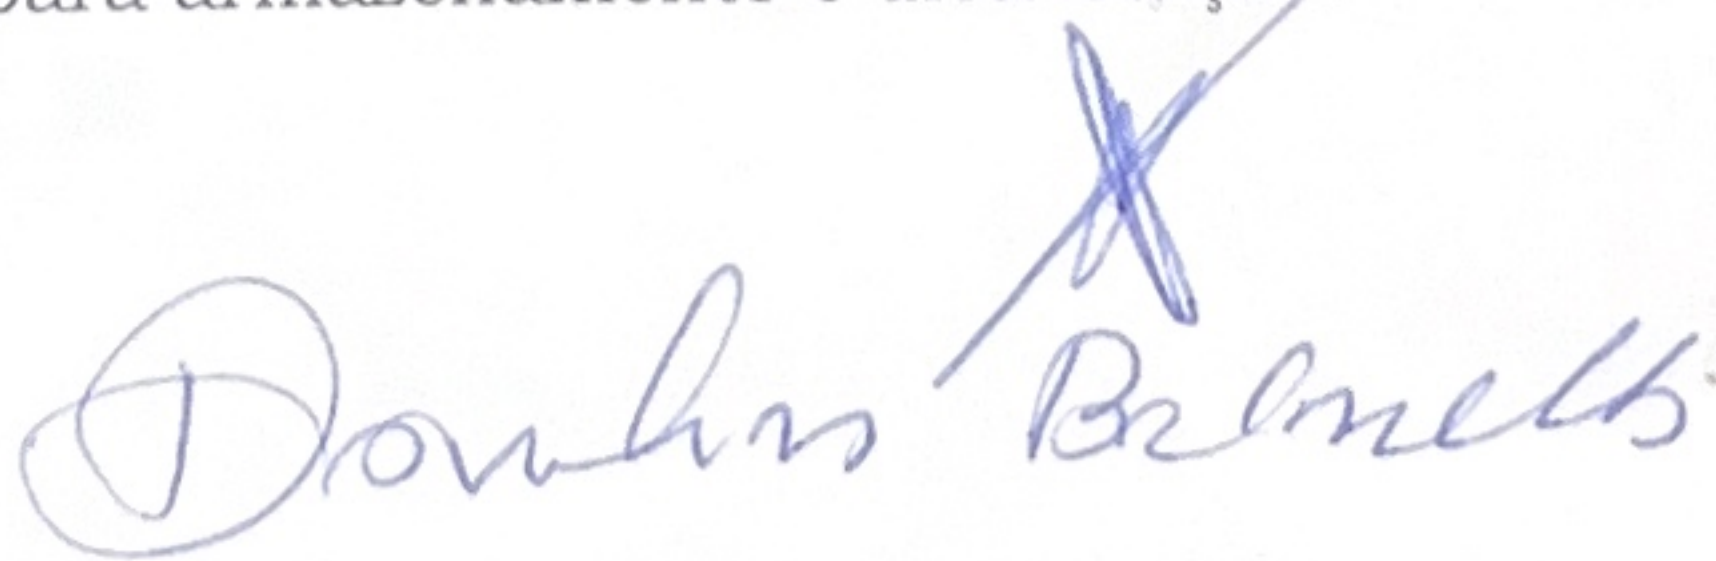

Câmara Municipal de Paulo Bento
Recebido em 04/11/25.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

10 - Não existe um "Plano" específico. Atualmente, o Município realiza alguns estudos no sentido de qualificar principalmente o sistema de distribuição de água.

11 e 12 - Atualmente, as interrupções, estão ligadas diretamente à problemas relacionados à energia elétrica, seja pela indisponibilidade de fornecimento por parte da concessionária e/ou pela ocorrência de eventos imprevisíveis. Ainda, eventualmente, ocorrem avarias junto às bombas instaladas junto aos Poços.

13 - Nunca houve.


14- A Administração Municipal vem implementado constantemente diversas melhorias no Sistema Municipal de Água, seja com a substituição de redes deterioradas por redes de qualidade, seja pela solução definitiva de problemas históricos.

Basta referir que o Município, há anos realizava o abastecimento de água potável junto à Comunidade de Lageado Henrique através de caminhão tanque. Com investimentos qualificados junto ao local, felizmente, hoje, as famílias dispõem de água potável de qualidade, distribuída através de rede de abastecimento, tendo sido "aposentado" o caminhão pipa - neste caso.

15 - 15 (quinze) poços artesanais.

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar votos de estima e distinta consideração, nos colocando à inteira disposição para algo que vier a se fazer necessário, inclusive para prestar eventuais informações adicionais.

Atenciosamente,

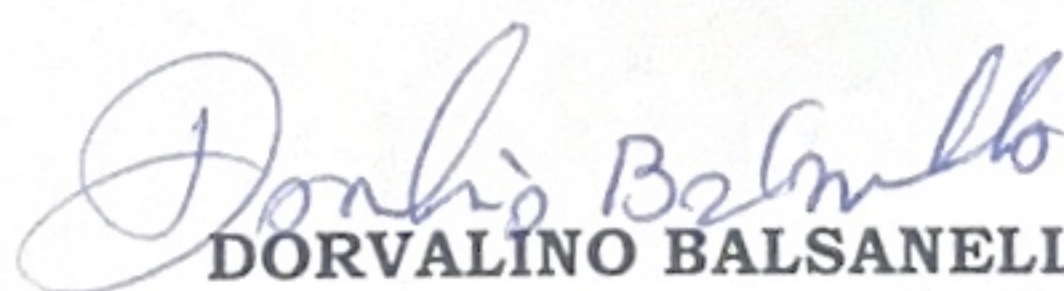
DORVALINO BALSANELLO

Responsável - Sistema de
Abastecimento de Água


EVANDRO BARATTO

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Vereador GIOVANI FIORENTIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Paulo Bento - RS